


Комплект сифону для компактних систем очищення BWT

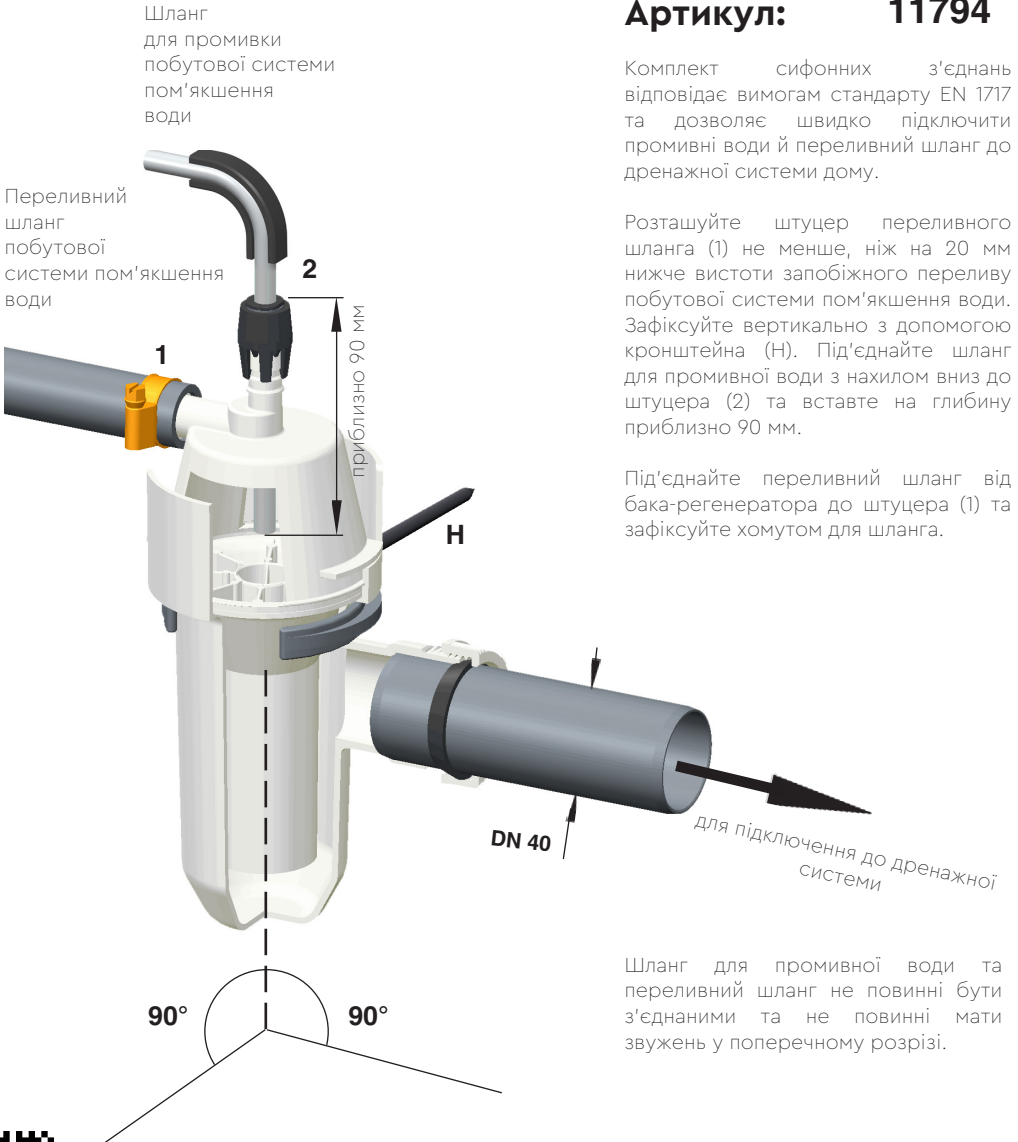

Артикул: 11794

Комплект сифонних з'єднань відповідає вимогам стандарту EN 1717 та дозволяє швидко підключити промивні води й переливний шланг до дренажної системи дому.

Розташуйте штуцер переливного шланга (1) не менше, ніж на 20 мм нижче висоти запобіжного переливу побутової системи пом'якшення води. Зафіксуйте вертикально з допомогою кронштейна (H). Під'єднайте шланг для промивної води з нахилом вниз до штуцера (2) та вставте на глибину приблизно 90 мм.

Під'єднайте переливний шланг від бака-регенератора до штуцера (1) та зафіксуйте хомутом для шланга.

Шланг для промивної води та переливний шланг не повинні бути з'єднаними та не повинні мати звужень у поперечному розрізі.

